

- LEGENDA:
- SCHYBY ISTNIEJĄCE
  - SCHYBY PROJEKTYWNE
  - WYBURZENIA
  - KOLOREM NIEBESKIM OZNAČONO ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEMIANOWEGO OD REALIZACJA KTÓRYCH ODSIĄPIONO

- - istniejące kandydy wiatyki granicyzkiej
- - istniejące kandydy wiatyki granicyzkiej do udrożnienia
- - projektowane kandydy wiatyki granicyzkiej

- (R) - PROJEKTOWANA SCHODY - podłoga betonowa warstwa 2, belki 2 20, stopnie 150x150 mm, 150 mm wysoki, 10 mm odstęp
- (R) - PROJEKTOWANA KOTŁOWNIA - stela 150x150 mm, 150 mm wysoki, 10 mm odstęp
- (R) - PROJEKTOWANA KOTŁOWNIA - stela 150x150 mm, 150 mm wysoki, 10 mm odstęp
- (R) - PROJEKTOWANA KOTŁOWNIA - stela 150x150 mm, 150 mm wysoki, 10 mm odstęp
- (R) - PROJEKTOWANA KOTŁOWNIA - stela 150x150 mm, 150 mm wysoki, 10 mm odstęp
- (R) - PROJEKTOWANA KOTŁOWNIA - stela 150x150 mm, 150 mm wysoki, 10 mm odstęp

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY I REMONTU WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM przy ul. Ludowej 19

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 19 18-200 Wysokie Mazowieckie


**Pracownia Architektura**  
ROMAN PTASZYŃSKI  
ul. dr. Irenej Białkówny 9/6  
15-437 Białystok

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

PROJEKTOWA: Sławomir Stanęko  
OPRACOWAŁ: Sławomir Stanęko  
INŻYNIER: Sławomir Stanęko

Skala: 1:100  
Data: 12/12/2016  
Nr rys.: K-2  
A

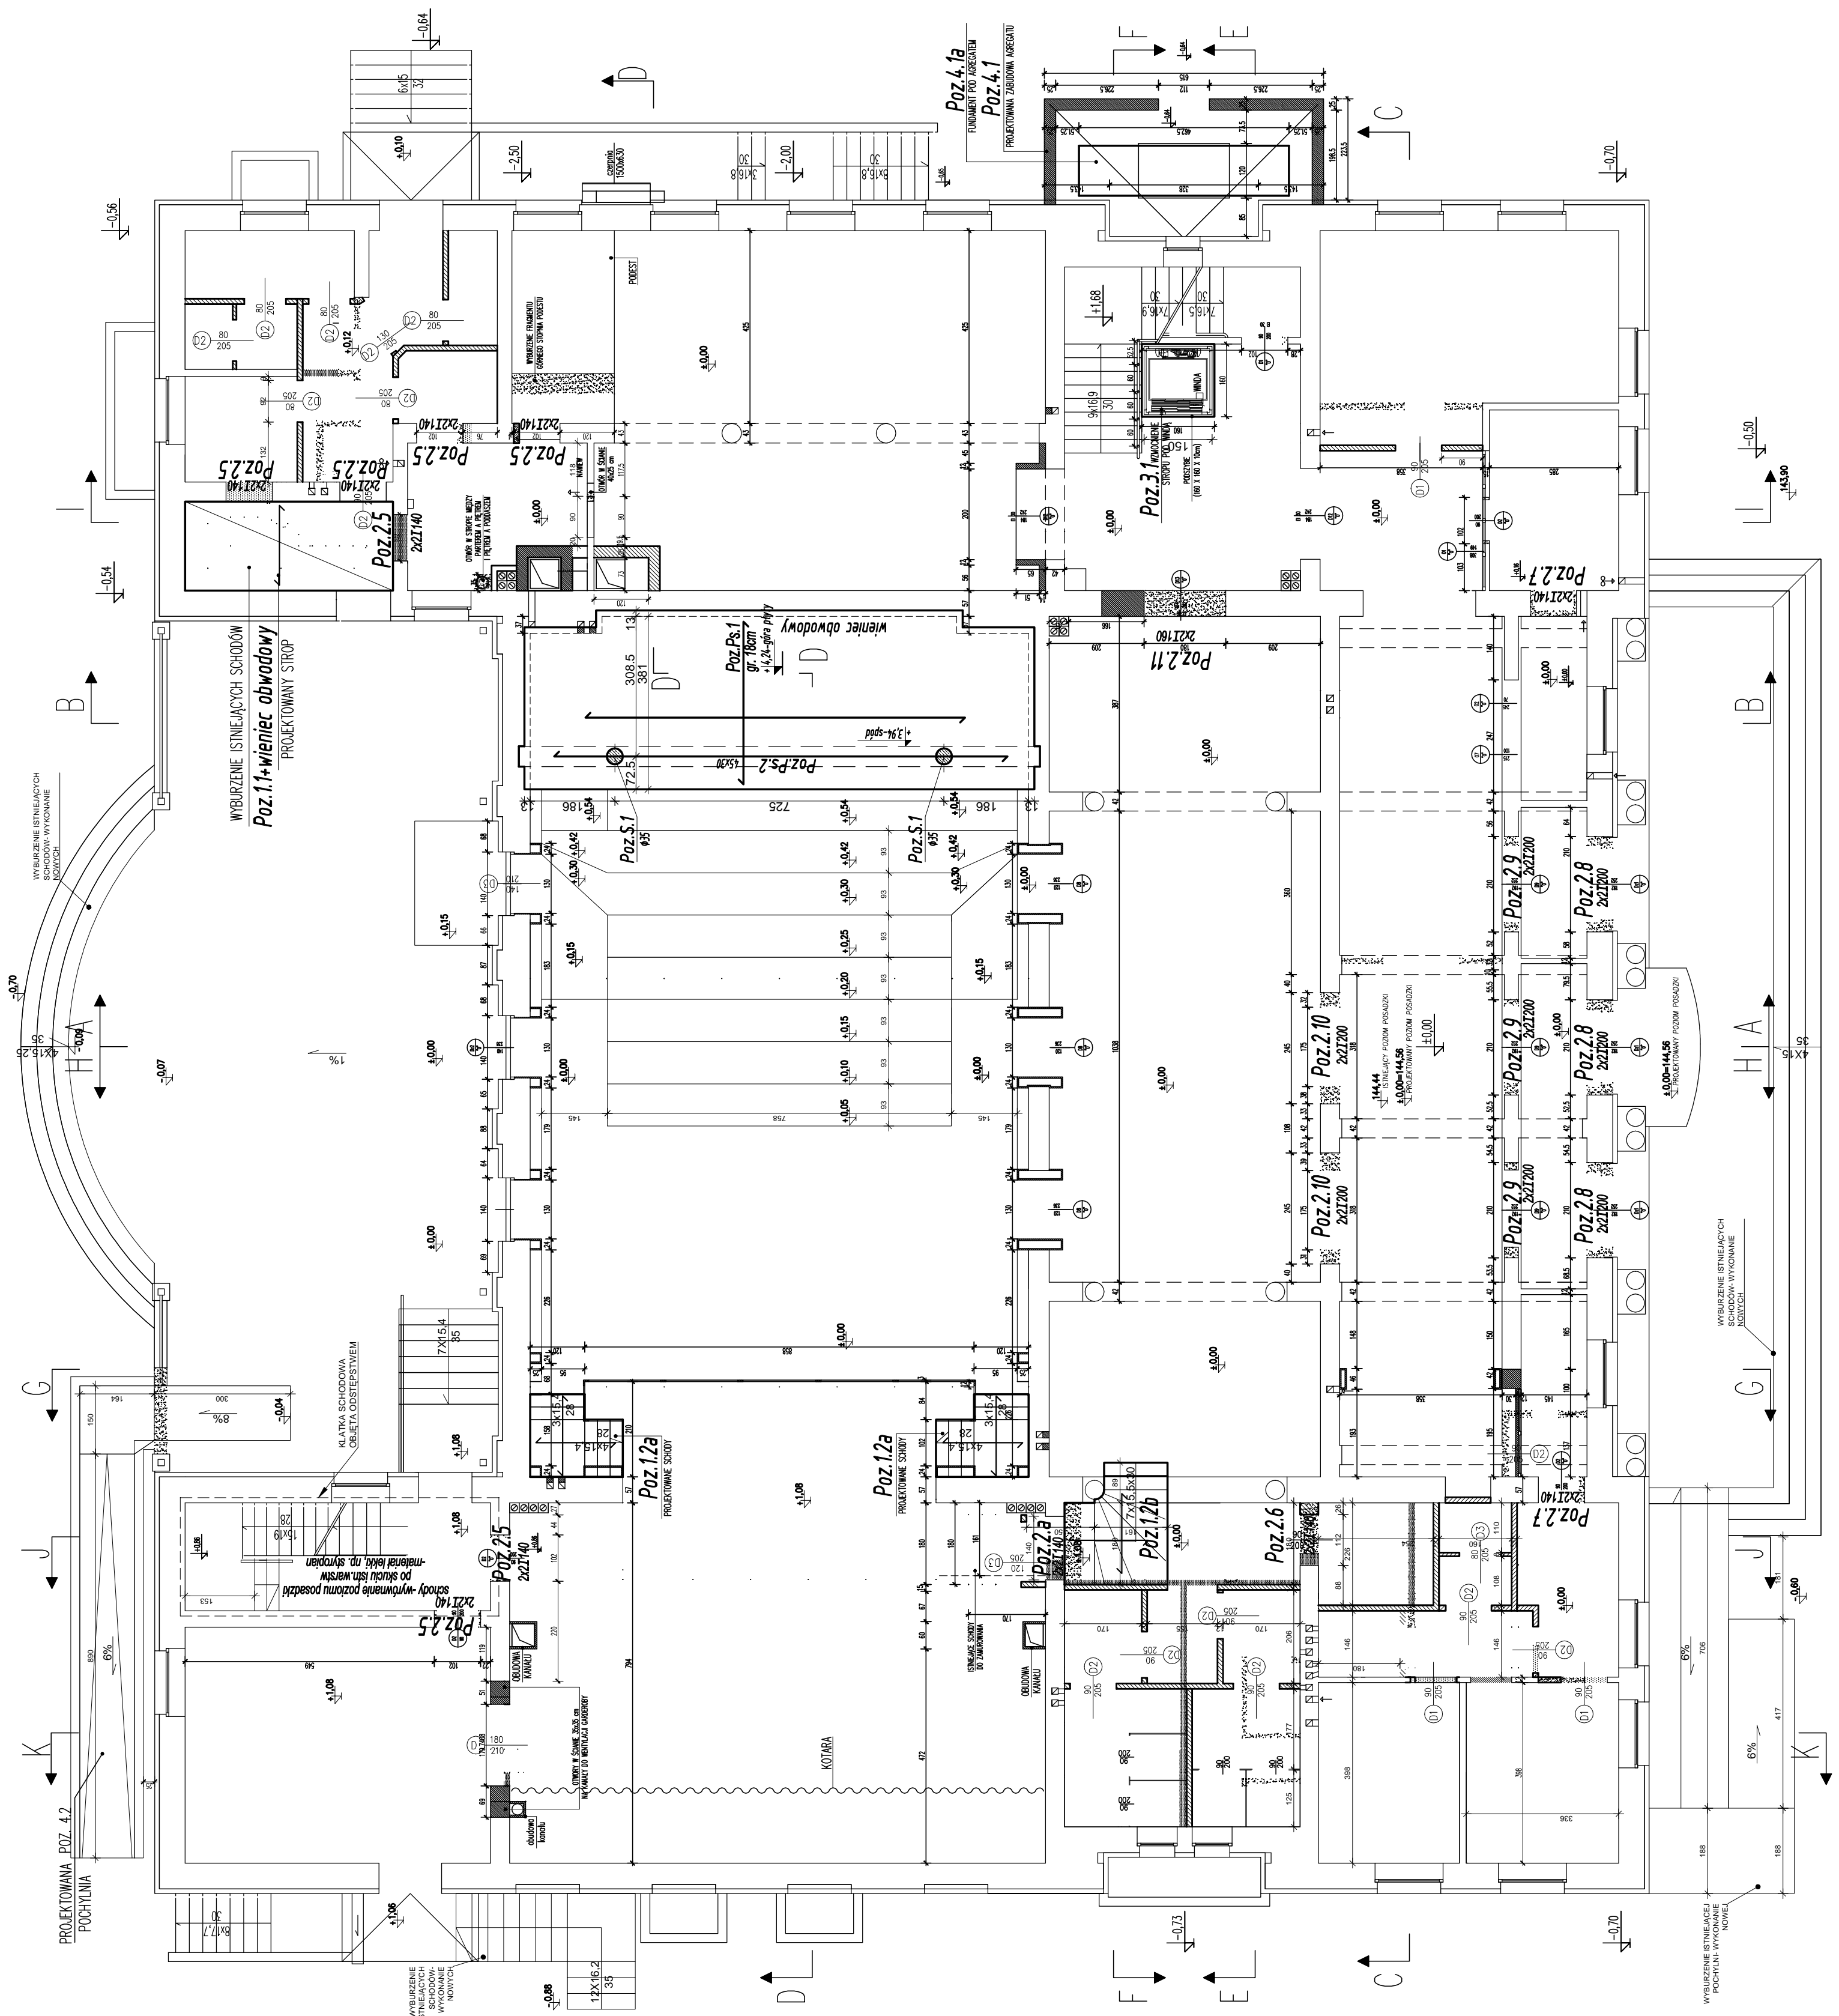

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW  
Poz. 1.1 - wieniec obwodowy  
PROJEKTOWANY STROP

KLATKA SCHODOWA  
OBJĘTA ODSIĄPIENIEM

schody - wytworzenie poziomu posadzki  
materiał: klinkier, 10. sympan

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WYKONANE NOWOCY

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WYKONANE NOWOCY

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WYKONANE NOWOCY