


PARAMETRY ROZDZIELNICZY:
 Typ obudowy: 4x18mod.
 Stopień ochrony: IP 40
 Stop. odporn. mech. IK: 09
 Klasa ochronności: II - Izolacyjna
 Montaż: Naciśniona
 Wymiary (wys. szer. głęb.): 750x450x150

ZASILANIE Z ROZDZIELNICZY RG	
OŚW. POM. 0/6 WENTYLATORNIA PIWNICA	0,3kW
GN.230V, POM. 0/6 WENTYLATORNIA PIWNICA	2,0kW
WYPUST DO ZASILANIA SZAFY ZASILAJĄCO-STERUJĄCA CENTRALI WENT. PODDASZE	9,5kW
REZERWA	
TX-2T WYPUST DO ZASILANIA WENTYLATORA DACHOWEGO PODDASZE	0,23kW
TX-10T WYPUST DO ZASILANIA WENTYLATORA DACHOWEGO PODDASZE	0,9kW

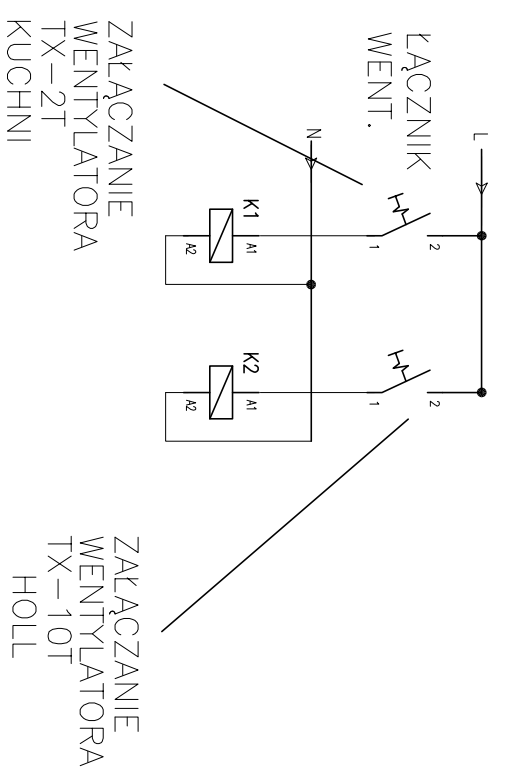

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
 Układ sieci TN-S 400/230V

ZWARCIOWA ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZANIA – I_{cn}=10000A [EN 60898]

ROZDZIELNICA NATYKOWA
 4x18mod
 DRZWI CZKI Z ZAMKIEM,
 P_i = 12,9kW
 k_j = 0,8
 P_s = 10,3kW
 cosφ = 0,92
 I_N = 16,2A

Investycja: **PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU WNĘTRZ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**
 przy ul. Ludowej 19
 no dz. ewid. nr 1510/2

Investor: **Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie**
 ul. Ludowa 19
 18-200 Wysokie Mazowieckie

Jednostka projektowa: **Starzynski Architektura**
 ROMAN PTASZYŃSKI
 ul. dr Ireny Białówny 9/6
 15-437 Białystok

Faza opracowania: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek: **SCHEMAT ZASILANIA TABLICA WENTYLACJI TW2**

Elektryczność:	Nr upraw.: Podpis:
Projektant:	mgr inż. Wojciech Grudziński
Opracował:	mgr inż. Barbara Sych

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr. proj.:	Skala:	Data:	Nr. rys.:	Rev.
PT-29/2016		12/12/2016	E-24	A